


## Adatnapló profil – RR-kód (configurációs szám)

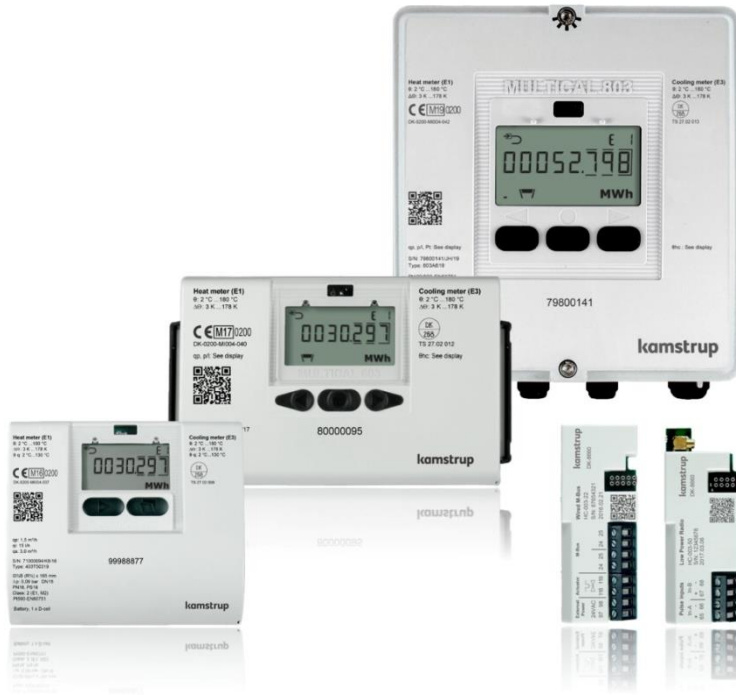

Mint ismert, a MULTICAL® 603 számtalan kombinációban rendelhető, az ügyfél igényei szerint, és számos lehetősége van az ügyfélnek, hogy az aktuális feladathoz konfigurálja a MULTICAL® 603 számítógépet. Az újrakonfigurálás elvégezhető a mérőkészülék SETUP hurokból, mely feladat végrehajtásához egy optikai programozó kábelre typ sz.: 66-99-099 és az ingyenesen elérhető [Metertool](#) HCW szoftverre van szükség.

## Azonos technológia – határtalan lehetőségek

A következőkben az RR kód kapcsán a Configurációs számmal foglalkozunk egy picit részletesebben.

A **kamstrup** legújabb, 3. generációs [MULTICAL®](#) 403/603/803 hőmennyiségmérői belső EEPROM memóriával rendelkeznek, melybe a mért adatok naplókba rendezve tárolásra kerülnek. Ezen a naplók tartalma és mélysége programozható az RR-kód változtatásával, melyhez egy optikai programozó kábelre és az ingyenesen elérhető [Metertool](#) HCW szoftverre van szükség. **Felhívjuk a figyelmet, hogy napló adatcsomag váltásakor a naplózás újraindul, tehát az addigi adatokat érdemes lementeni.**

Alapbeállításként az RR = 10 napló struktúra kerül beállításra, de ez az alább található dokumentum szerint változtatható. Azt javasoljuk, hogy a rendelés leadása előtt tájékozódjon a lehetőségekről, így már a kívánt napló változattal érkezik a hőmennyiségmérő a gyárból

Konfigurációs szám formátuma:

>**A-B-CCC-DDD-EE-FF-GG-L-M-N-PP-RR-T-VVVV**<

A konfigurációs számot nem olvasható le a mérő előlapján, hanem a TECH hurokban négy leolvasással jeleníthető meg.

Konfigurációs szám szegmens 1:> **A-B-CCC-DDD** <

Átfolyásmérő pozíciója - Mértékegység - Felbontás-Kijelző kód

Konfigurációs szám szegmens 2:> **EE-FF-GG-L-M** <  
Tarifa-impulzus bemenetek - Integrációs mód - Szivárgás

Konfigurációs szám szegmens 3:> **N-PP-RR-T** <  
Hidegvíz-szivárgás-Impulzus-kimenetek –Adatnapló profil-Titkosítási szint

Konfigurációs szám szegmens 4: >**VVVV**<

Vevőcímke

Sorozatszám:

> xxxxxxxx / WW / yy <

A következőket tartalmazza:

Nyolc számjegy sorozatszám: (xxxxxxx)

2 számjegy eszközkód a kibővített elérhetőség érdekében (WW)

2 számjegyű a gyártási év

Az egyedi sorozatszámot a mérő előlapjára Laser gravírozzák, és a gyári programozás után nem változtatható meg.

A [Logger Profiles and Datagrams](#) **kamstrup** kiadványból további részleteket ismerhet meg.

Bármilyen további kérdés észrevétel esetén bátran keresse kollégáinkat a (1)226-1585 telefonon, vagy az [info@comptech-kft.hu](mailto:info@comptech-kft.hu) e-mail címen. [www.multical.hu](http://www.multical.hu)

Forgalmazó:

**comptech**

**Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

1221 Budapest, Jobbágy u. 5. info@comptech-kft.hu

☎ : (1) 226-1585

www.multical.hu



ULTRAFLOW® 34/54 család  
qp=0,6 - 1000 m<sup>3</sup>/h méréstartományban

Kiadva: 2020. március 3. Módosítva: 2020. augusztus 14.